



Distanza staffaggio tubi	
ØTUBO	L max [mm]
26x4,2	700
40x6,7	900
50x8,3	1100

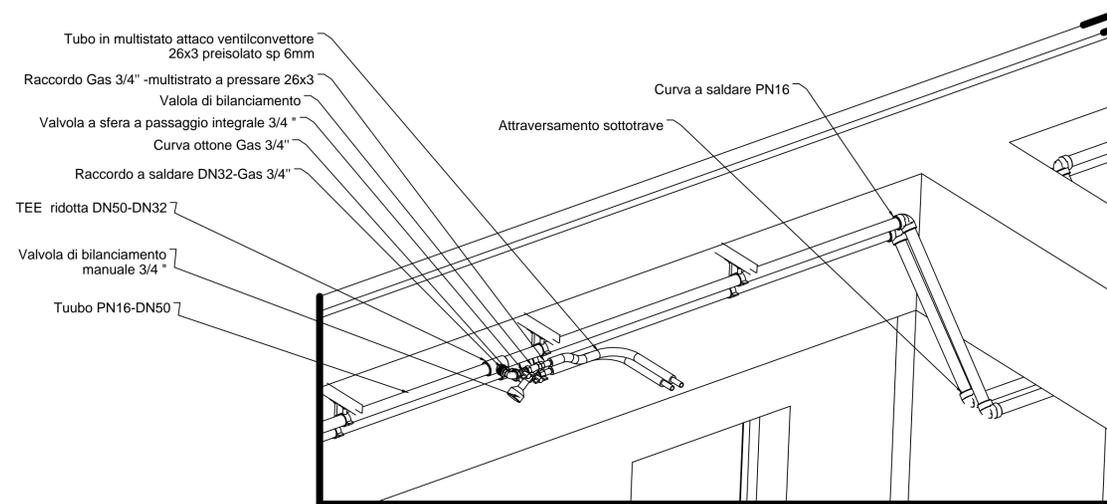

**ENERGY MANAGER**  
dott. ing. Giuseppe Barreca

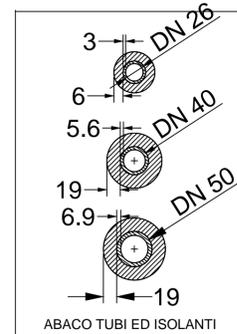

AZIENDA OSPEDALIERA  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
Reggio Calabria



OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA

PROGETTAZIONE

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE  
U.O.S. GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE EDILIZIA SANITARIA

PROGETTAZIONE:  
Ing. Pietrangelo Tringali  
Geom. Giuseppe Antonio Paleologo

COLLABORATORI:  
Giuliana Maiolino  
Roberto Comandè  
Comandè Roberto

PROGETTO ESECUTIVO -  
OORR/29

MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
U.O.C. SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE

**IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  
DETTAGLI DI INSTALLAZIONE**

Il Progettista: Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera Dott. F.A. BENEDEBISTO  
Il Responsabile del Procedimento Per. Ind. Giovanni Triolo

Il Dirigente f.f. UOS GATES Ing. Pietrangelo TRINGALI  
Il DIRETTORE f.f. UOC Gestione Tecnico Patrimoniale Ing. Carmelo Giuseppe FERÀ

Scala	Pratica	Identif.	Tav.
1:100			

Rev.	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
B	SETTEMBRE 2016	AGGIORNAMENTO	TRINGALI PALEOLOGO MAIOLINO - COMANDE	TRINGALI PALEOLOGO TRIOLO	FERA	FERA
A	AGOSTO 2016	PRIMA EMISSIONE	PALEOLOGO MAIOLINO	PALEOLOGO TRIOLO	FERA	FERA